
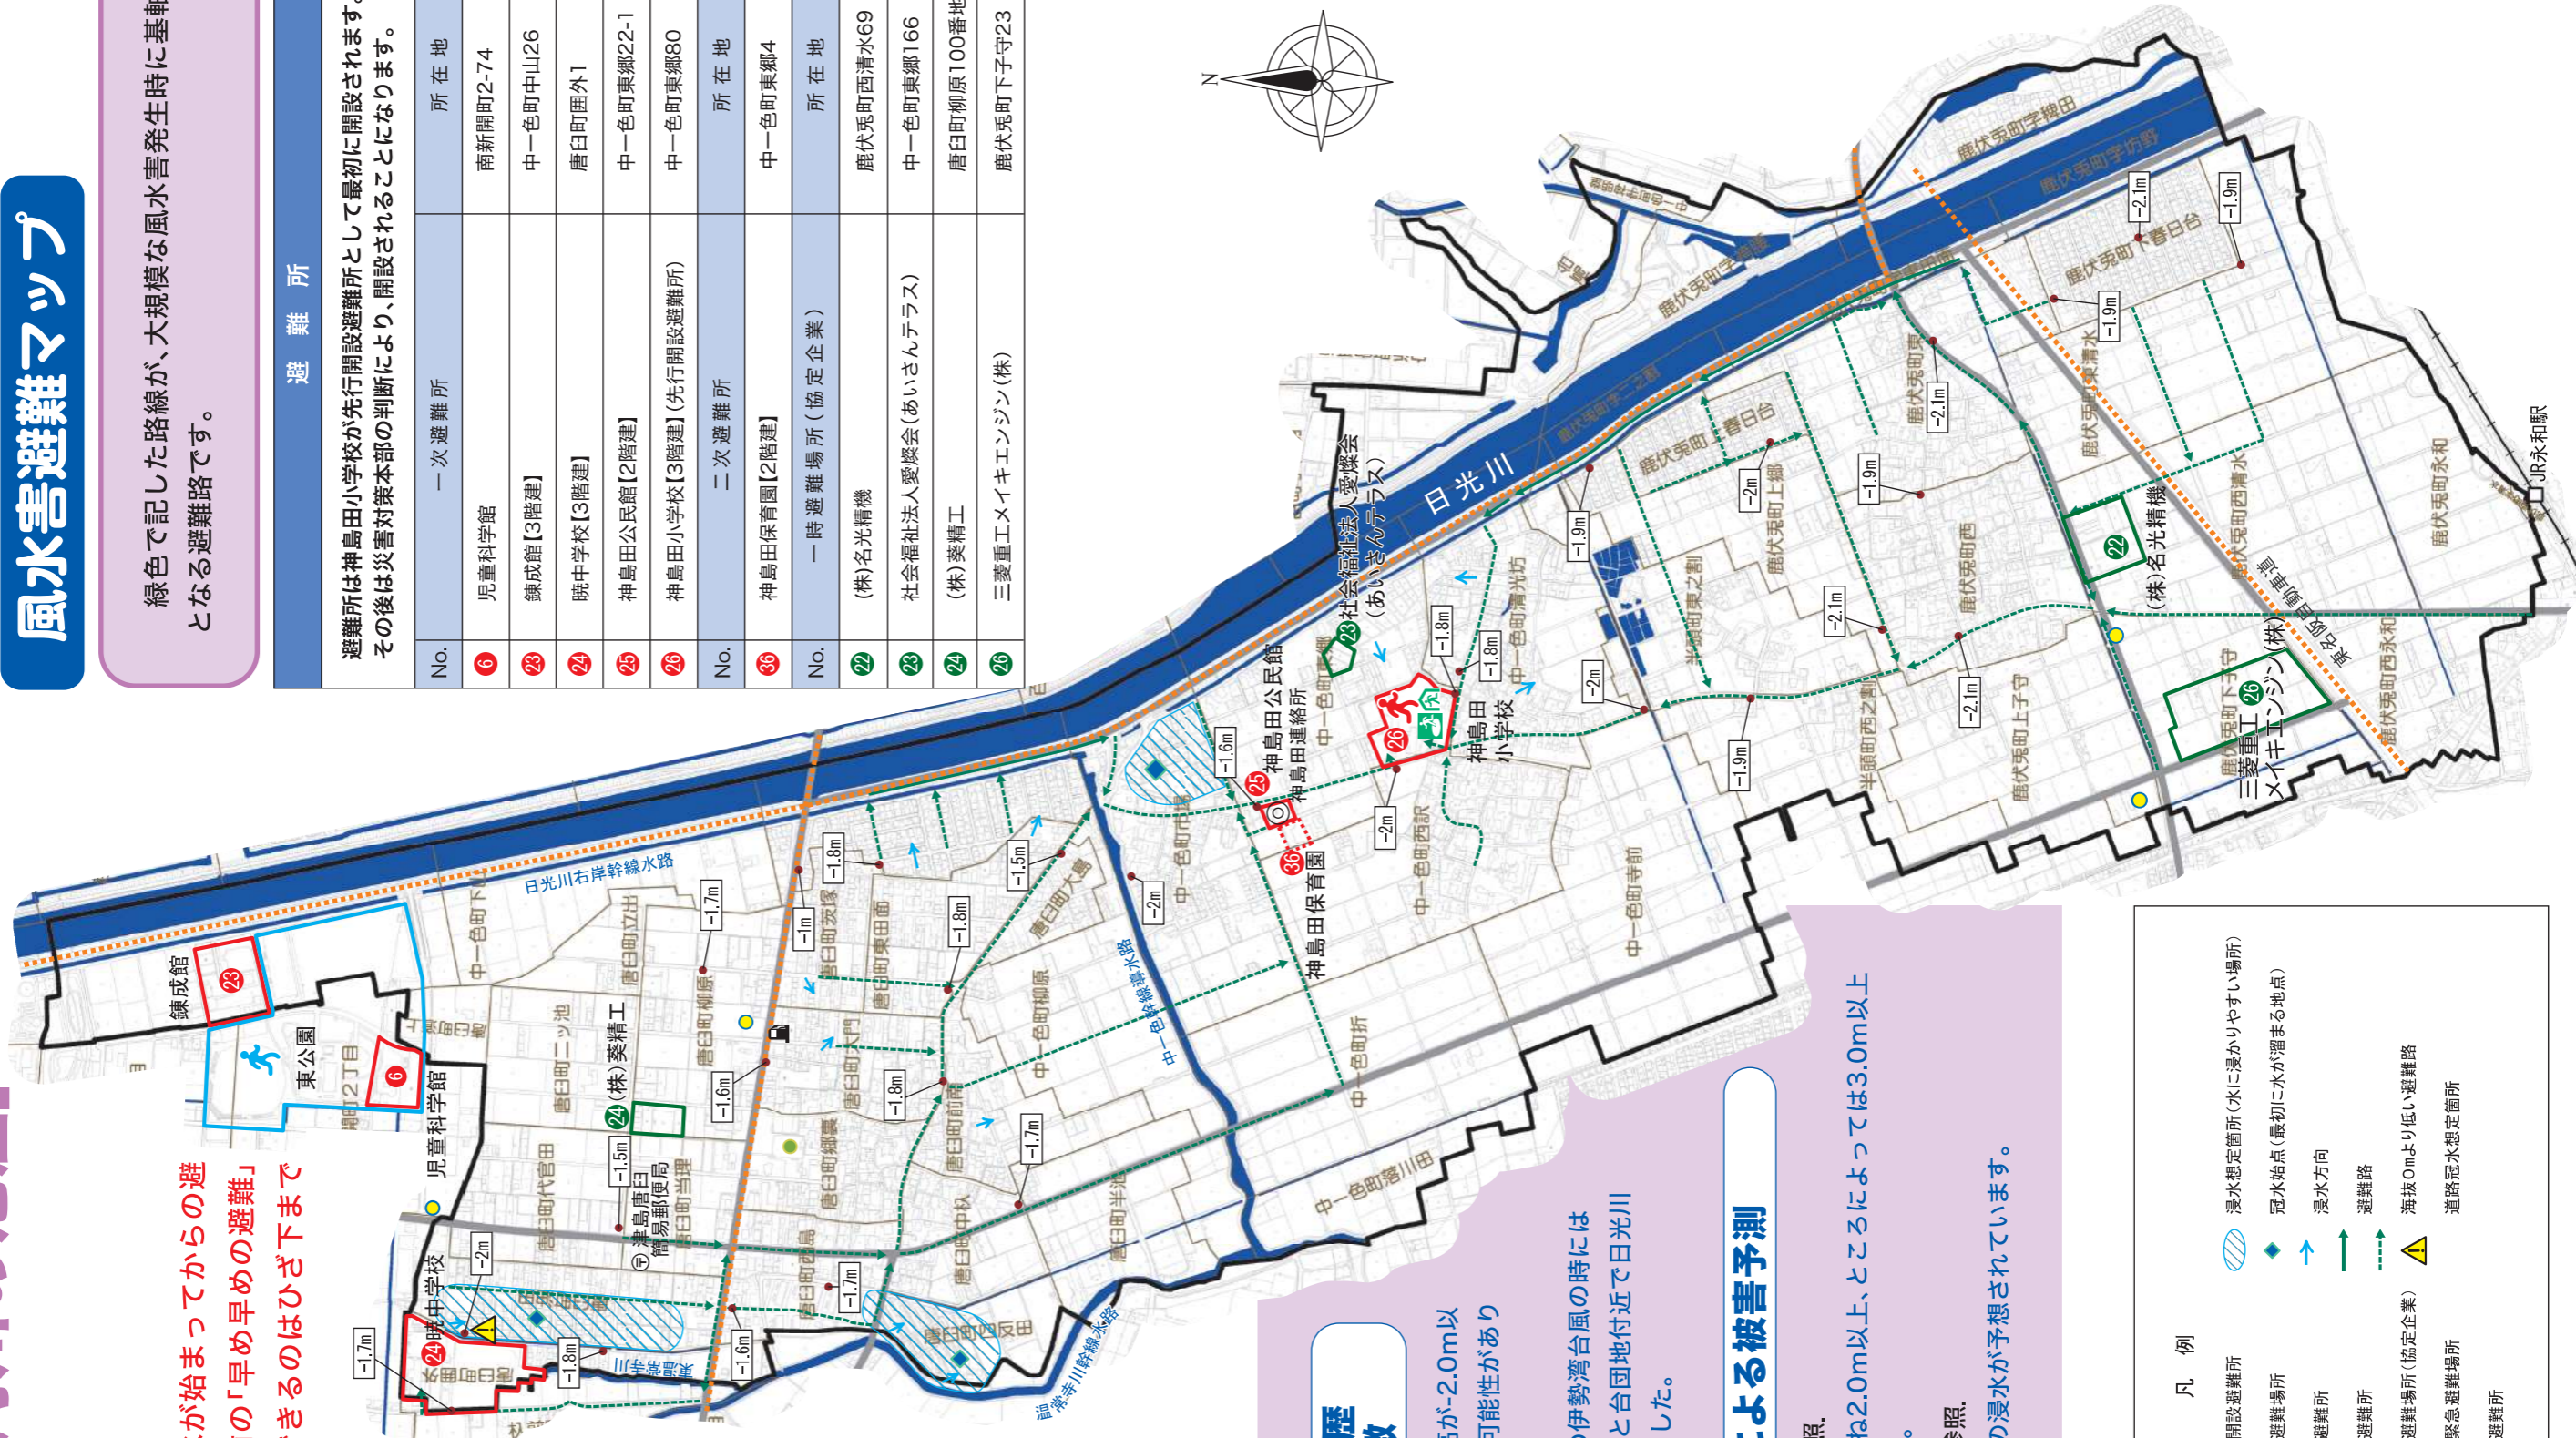


「河川の氾濫」

注意事項

- 大規模な水害により、浸水が始まってからの避難は危険です。浸水する前の「早め早めの避難」を心掛けましょう。避難できるのはひざ下までの浸水です。
- 浸水が始まったら避難所までの無理な避難はせず、安全な建物の2階以上に避難(垂直避難)しましょう。

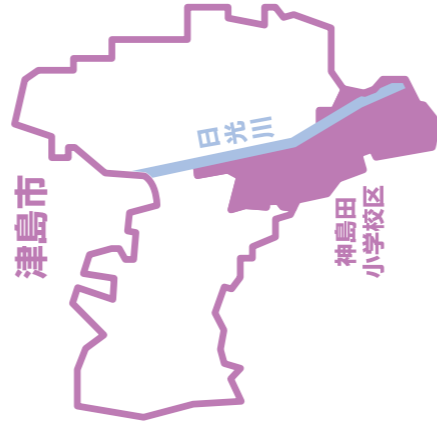

過去の浸水履歴からみた特徴

- 団地や一部の区域では標高が-2.0m以下であり、豪雨で冠水する可能性があります。
- 昭和34年(1959年)9月の伊勢湾台風の際には全域が浸水しました。かぶと台団地付近で日光川堤防が決壊しそうになりました。

河川氾濫による被害予測

- 〈木曾川の氾濫〉……9頁参照。
- 住宅地については、おおむね2.0m以上、ところによっては3.0m以上の浸水が予想されています。
- 〈日光川の氾濫〉……10頁参照。
- おおむね浸水深1.0m以上の浸水が予想されています。

凡例

- ◎ 連絡所
- ㊦ 郵便局
- コンビニエンスストア
- 生鮮食品店
- 🏪 ガソリンスタンド
- 🚚 緊急輸送道路
- 標高表示電柱
- 🏠 先行開設避難所
- 🏠 広域避難場所
- 🏠 一次避難所
- 🏠 二次避難所
- 🏠 一時避難場所(協定企業)
- 🏠 指定緊急避難場所
- 🏠 指定避難所
- 🌊 浸水想定箇所(水に浸かりやすい場所)
- 📍 冠水始点(最初に水が溜まる地点)
- ➡ 浸水方向
- ➡ 避難路
- ⚠️ 海抜0mより低い避難路
- 🚧 道路冠水想定箇所

風水害避難マップ

緑色で記した路線が、大規模な風水害発生時に基軸となる避難路です。

避難所		
No.	一次避難所	所在地
6	児童科学館	南新開町2-74
23	鎮成館【3階建】	中一色町中山26
24	暁中学校【3階建】	唐臼町囲外1
25	神島田公民館【2階建】	中一色町東郷22-1
26	神島田小学校【3階建】(先行開設避難所)	中一色町東郷80
No.	二次避難所	所在地
36	神島田保育園【2階建】	中一色町東郷4
No.	一時避難場所(協定企業)	所在地
22	(株)名光精機	鹿伏免町西清水69
23	社会福祉法人愛緑会(あいさんテラス)	中一色町東郷166
24	(株)菱精工	唐臼町柳原100番地の1
25	三菱重工メイキエンジン(株)	鹿伏免町下子守23

避難所は神島田小学校が先行開設避難所として最初に開設されます。その後は災害対策本部の判断により、開設されることとなります。